

凌云加尤风电场社会稳定风险评估公众参与公告

根据国家发改委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）的要求，现将广西凌云晟昌新能源有限公司的凌云加尤风电场社会稳定风险评估工作向公众进行信息公告，征求公众对工程建设在社会稳定风险评估方面的意见和建议。

一、项目简介

- 1、项目名称：凌云加尤风电场
- 2、建设单位：广西凌云晟昌新能源有限公司
- 3、项目建设内容：本项目位于广西壮族自治区百色市凌云县泗城镇、玉洪瑶族乡，安装 20 台单机容量 5000kw 风力发电机组，总装机容量 100MW。建设内容含风力发电机组、升压站、外送工程、进场道路等相关配套设施，并按要求配置储能。项目地理位置如图所示。

二、项目建设单位名称及联系方式

项目单位：广西凌云晟昌新能源有限公司
通讯地址：广西壮族自治区百色市凌云县泗城镇新秀社区五指山小区 181 号
联系人：司军政 电话：18761532057

三、社会稳定风险分析工作的单位名称和联系方式

单位：广西南宁师源环保科技有限公司
通讯地址：南宁市西乡塘区明秀东路 157 号虎邱商业综合楼第十层
联系人：罗工 联系方式：0771-3924767

四、社会稳定风险分析的主要内容

- 1、项目概况以及项目实施的必要性；
- 2、根据国家的法律法规及相关规划等，对项目的合法、合理和可行性进行分析；
- 3、根据相关资料，展开社会调查，识别项目可能存在的社会稳定风险因素；
- 4、对社会稳定风险因素进行分析和评估，判定风险程度；
- 5、提出社会稳定风险防范化解措施，并评估采取防范化解措施后的风险等级；
- 6、提出风险分析结论。

五、征求公众意见的主要事项、方式和截止日期

- 1、主要事项
 - （1）本项目的了解程度？
 - （2）通过什么渠道了解本项目的？
 - （3）如果本项目涉及占用土地，您是否能接受按项目单位/政府最新补偿标准执行？
 - （4）如果本项目建设对您造成了影响或损失，您会采取什么措施？
 - （5）您认为本项目实施可能存在哪些问题？
 - （6）你认为本项目对当地经济发展的作用如何？
 - （7）您认为本项目建设对当地有哪些有利影响？
 - （8）您认为应通过哪些措施减少项目对社会稳定的影响？
 - （9）您对本项目建设的态度？
 - （10）您对本项目建设有何意见和建议？


2、公众参与的主要方式

本次社会稳定风险调查将采取张贴公告、发放调查问卷等方式，在任何单位或个人需要参与本社会稳定风险调查，可向现场调查人员索要并填写调查问卷，参与风险调查的公众意见将以书面形式得到反映，供建设单位、社会稳定风险调查单位和政府主管部门决策参考。

公众也可通过信函、电话、传真、电子邮件等方式向上述项目单位或咨询机构提出自己的意见。

3、截止日期

本公告有限期为自公告之日起 7 日内。

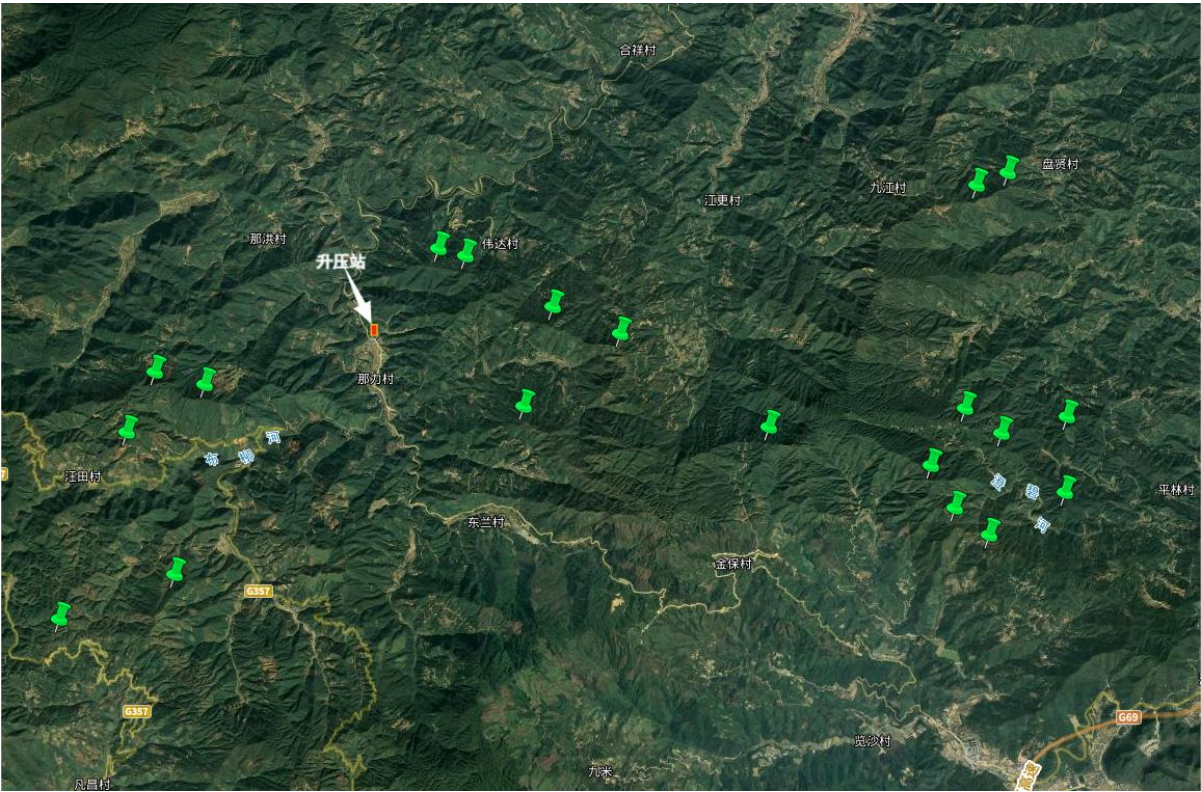

项目风机点位及升压站位置图